




## Confronto temperature Freon R507 – CO2

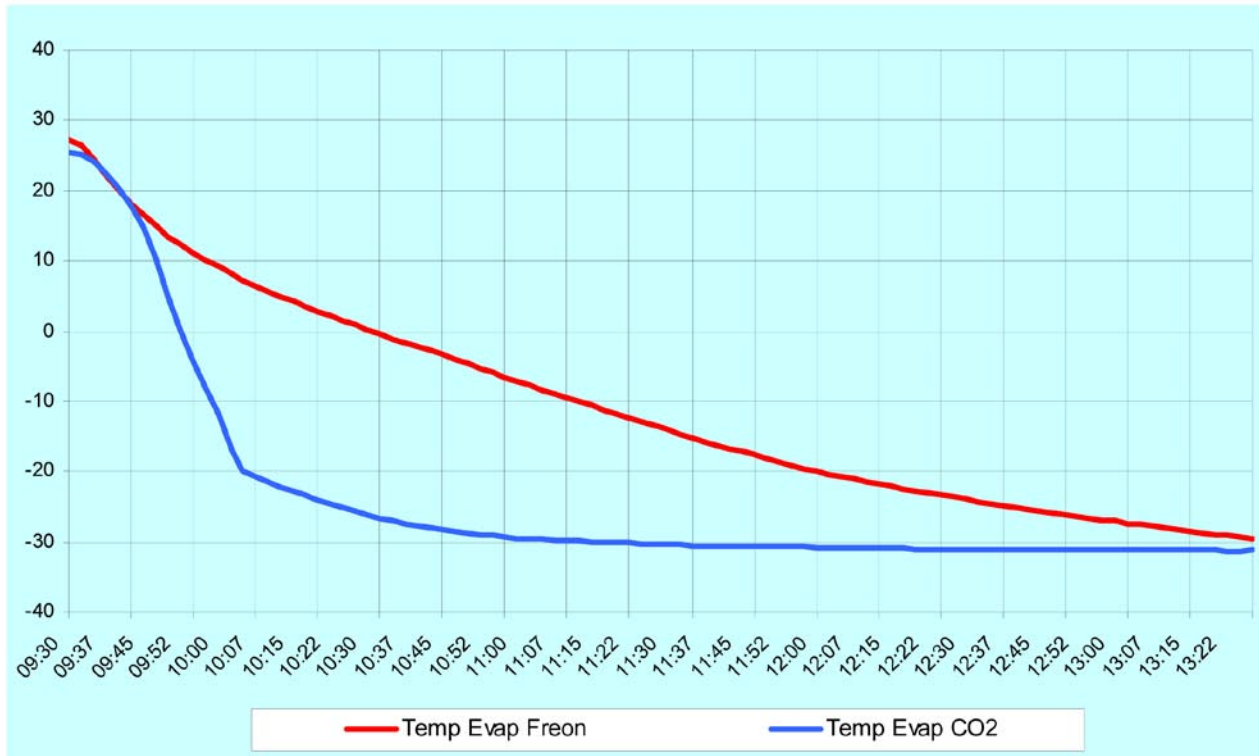

## Tabella di Comparazione

	<b>CO2</b>	<b>R507</b>
<b>Tempo di raggiungimento temperatura eutectica</b>	4,5 h	7 h
<b>Tempo di solidificazione della soluzione eutectica</b>	8 h	10 h
<b>Tempo totale di spinaggio</b>	12,5 h	17 h
<b>Risparmio di tempo ed energetico</b>	>30%	